
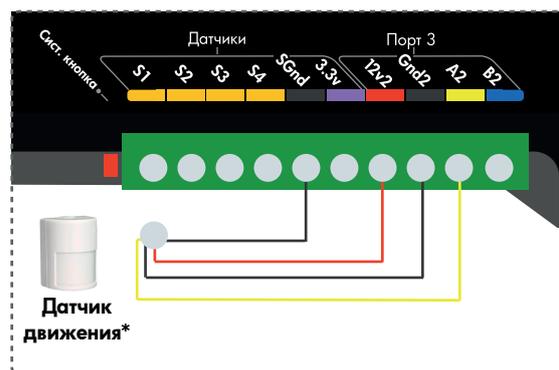
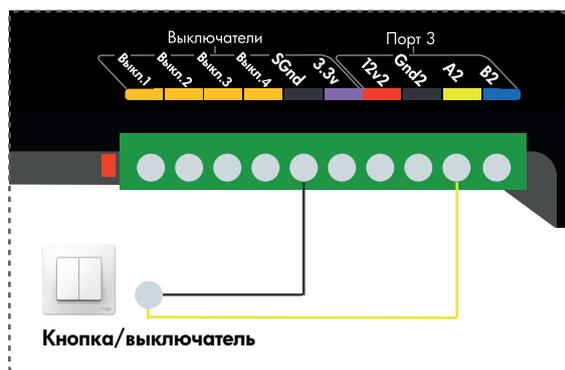


Схема подключения дополнительных датчиков

Контроллер Switch Home + модуль расширения Ext Discrete Inputs
на примере модели Switch Home Base v5

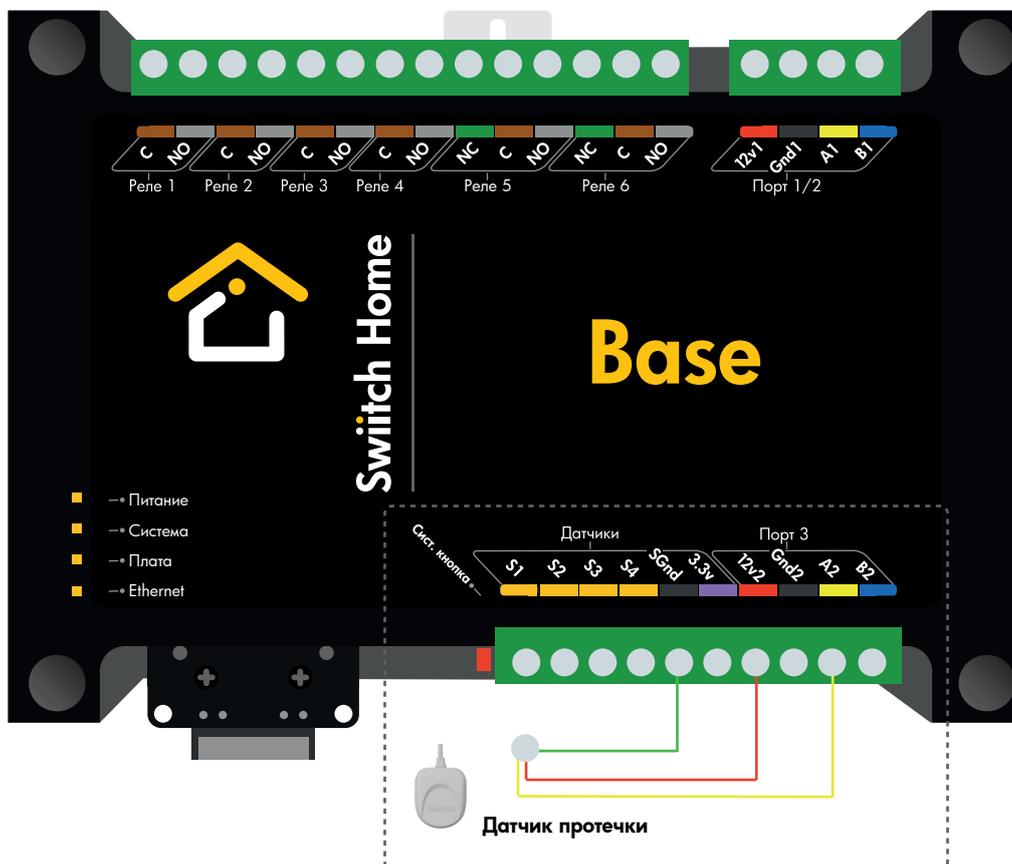

* если контроллер питается напряжением, отличным от 12 В, следует запитать датчик движения от другого блока питания с выходным напряжением 12 В